

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

Редакция 14.09.2021

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Конструкции противопожарных перегородок с пределом огнестойкости – EIW60.

Устанавливаются в проемах ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения и предназначены для предотвращения распространения пожара в смежные помещения.

Решения реализованы на стандартной системе ТПТ-65, для изготовления "теплых" светопрозрачных конструкций.

В серии ТПТ-65 используется комбинированный профиль с термомостами шириной 27 мм. Конструктивная глубина профилей 65 мм.

Противопожарные свойства конструкции достигаются за счет использования огнестойкой смеси, которой заполняются все камеры профиля, специального герметика для установки противопожарного заполнения и стальных уголков, дополнительно удерживающих заполнения и препятствующих их выпадению при пожаре.

Применение огнестойкой смеси не затрудняет обработку профиля. Профиль обрабатывается на стандартном оборудовании без заметного износа инструмента.

В качестве защитно-декоративного покрытия алюминиевых профилей используется анодирование или полимерно-порошковое покрытие (цвет покрытия по каталогу RAL).

В качестве светопрозрачного заполнения применяется:

- стекло многослойное пожаростойкое с пределом огнестойкости EIW60, толщиной 26 мм;
- противопожарный стеклопакет с пределом огнестойкости EIW60, толщиной 42 мм.

В глухой части устанавливается сэндвич противопожарный многослойный толщиной 43 мм.

МОНТАЖ



Монтаж алюминиевых противопожарных конструкций производится по лицензии МЧС в соответствии с ГОСТ 30971-2012, проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке.





Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

НОМЕНКЛАТУРА ПРОФИЛЕЙ






$P_{\text{внеш}}, \text{мм}$	$\frac{I_x, \text{см}^4}{W_x, \text{см}^3}$	$\frac{I_y, \text{см}^4}{W_y, \text{см}^3}$	Наименование / ТПТ-65.01.05	$P_{\text{внеш}}, \text{мм}$	$\frac{I_x, \text{см}^4}{W_x, \text{см}^3}$	$\frac{I_y, \text{см}^4}{W_y, \text{см}^3}$	Наименование / ТПТ-65.03.03
394,0	$\frac{19,3}{4,2}$	$\frac{29,7}{8,5}$	Артикул для заказа / 715070	458,0	$\frac{24,4}{5,1}$	$\frac{32,26}{8,7}$	Артикул для заказа / 715079
Стойка/ригель витража				Импост витража			

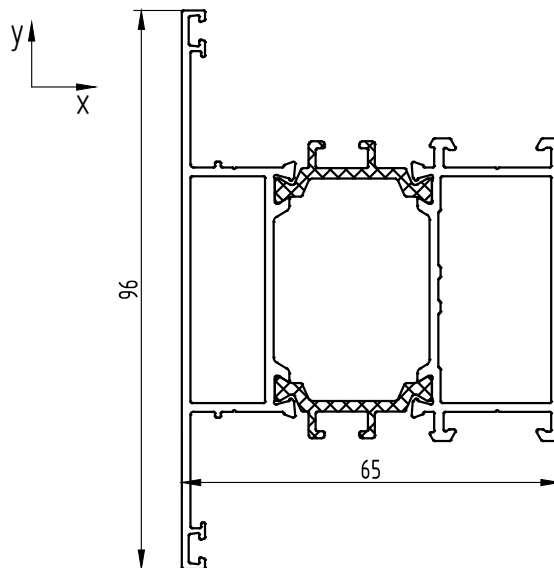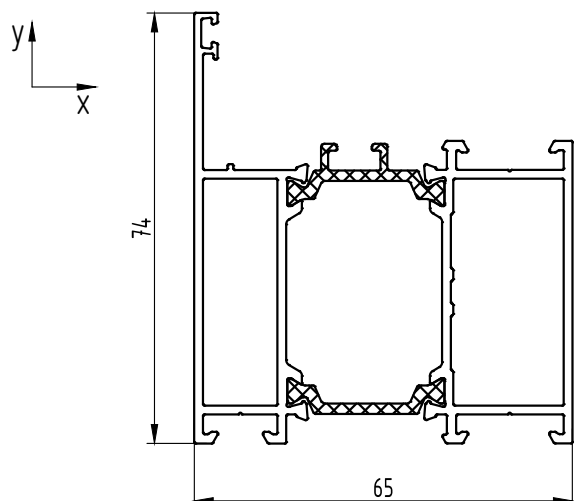






$P_{\text{внеш}}, \text{мм}$	$\frac{I_x, \text{см}^4}{W_x, \text{см}^3}$	$\frac{I_y, \text{см}^4}{W_y, \text{см}^3}$	Наименование / ТПТ-65.05.02	$P_{\text{внеш}}, \text{мм}$	$\frac{I_x, \text{см}^4}{W_x, \text{см}^3}$	$\frac{I_y, \text{см}^4}{W_y, \text{см}^3}$	Наименование / ТПТ-65.05.03
500,86	$\frac{69,72}{13,15}$	$\frac{16,34}{4,1}$	Артикул для заказа / 715035	562,86	$\frac{144,56}{21,1}$	$\frac{19,5}{4,9}$	Артикул для заказа / 715036
Стойка витража с пилоном "наружу"				Стойка витража с пилоном "наружу"			

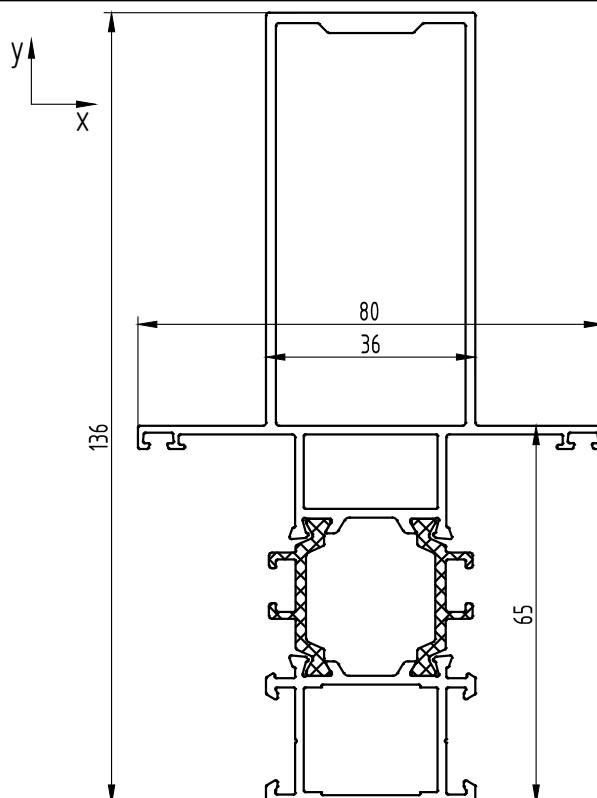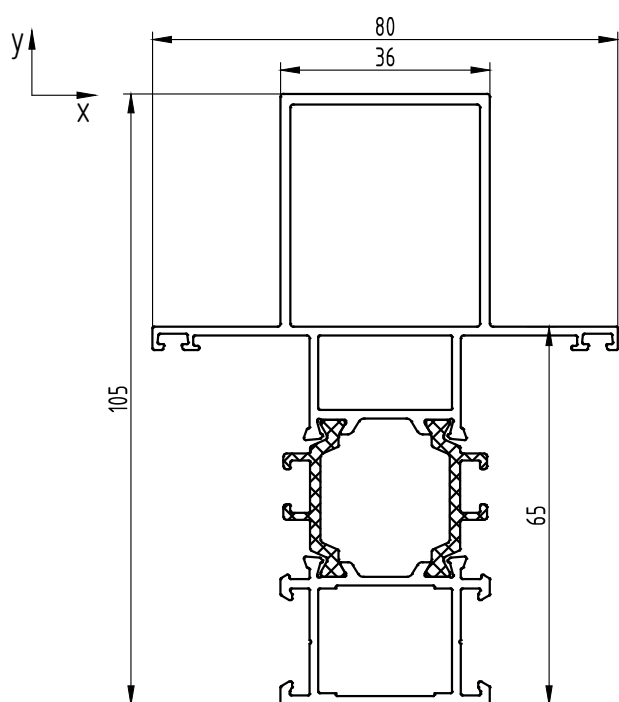

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

Наименование / ТПТ-65.08.02	Наименование / ТПТ-66112	Наименование / ТП-45.08.07	Артикул для заказа / 711043
Артикул для заказа / 712038	Артикул для заказа / 103019	Закладная соединения стойки с нижней опорой	
Закладная для Т-соединения	Закладная для Т-соединения		
			
Наименование / ТП-45.10.03	Наименование / ТП-45.10.08-01		
Артикул для заказа / 711051	Артикул для заказа / 711069		
Штапик для заполнения 26 мм	Штапик для заполнения 43 мм		
			




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

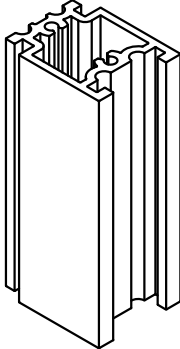Наим. / ТПТ-65.08.02 L=38,5 мм	Наим. / ТПТ-66112 L=38,5 мм	Наим. / ТП-45.08.07 L=80 мм	Наим. / ТП-45.08.07 L=120 мм
Артикул для заказа / 210449	Артикул для заказа / 210442	Артикул для заказа / 210439	Артикул для заказа / 210686
Закладная для Т-соединения	Закладная для Т-соединения	Закладная для соединения стойки с нижней опорой	Закладная для соединения стойки с нижней опорой
			
Наименование / ЗД-4565-01	Наименование / ЗД-4565-02		
Артикул для заказа / 210411	Артикул для заказа / 210412		
Быстрофиксирующий соединитель для Т-соединения	Быстрофиксирующий соединитель для Т-соединения		
			



Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

СТАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование / УС-10	Наименование / УС-11	Наименование / УС-11-02
Артикул для заказа / 210778	Артикул для заказа / 210784	Артикул для заказа / 210780
Уголок стальной	Уголок стальной	Уголок стальной

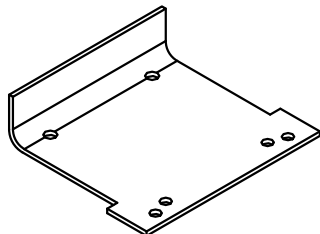


Наименование / ПМ-03	Артикул для заказа / 716174	Наименование / ПМ-04	Артикул для заказа / 716175
Пластина монтажная		Пластина монтажная	

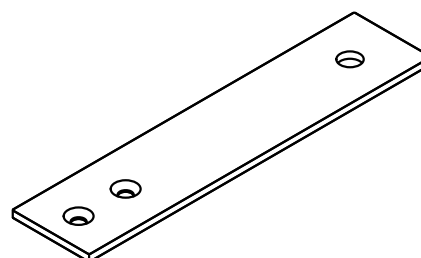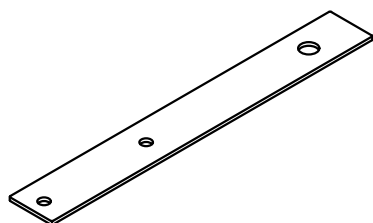

Применяется для организации: – бокового примыкания;
– нижнего/верхнего примыкания.

Применяется для организации нижнего/верхнего примыкания.
– с закладной ТП-45.08.07 (для стойки ТПТ-65.05.02)



Наименование / ПМ-05	Артикул для заказа / 716176
Пластина монтажная	

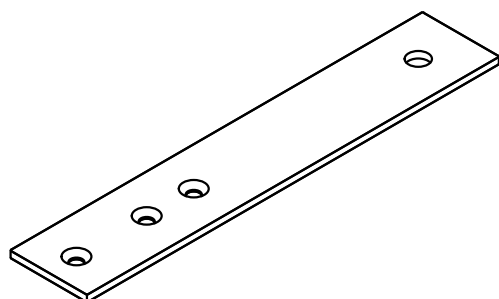


Применяется для организации нижнего/верхнего примыкания
– с закладными ТП-45.08.07 (для стойки ТПТ-65.05.03)

ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование / ТПУ-65.02	Артикул для заказа / 203162	Наименование / ТПУ-012	Наименование / Пластина 100x47
		Артикул для заказа / –	Артикул для заказа / –
Подставка под стеклопакет		Пластина под заполнение 26 мм	Пластина под заполнение 43 мм

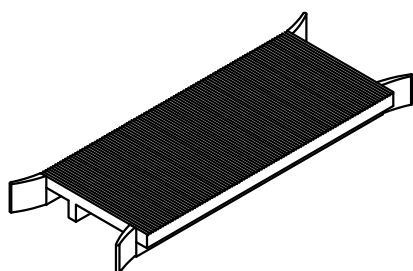



ТПУ-012 (0,5 мм), арт. 203009
ТПУ-012-01 (1 мм), арт. 203010
ТПУ-012-02 (1,5 мм), арт. 203011
ТПУ-012-03 (2 мм), арт. 203012






100x47x1, арт. 203054
100x47x2, арт. 203055

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65


КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование / ТПУ-015	Наименование / М5-6gx13п	Наименование / М5х5 А2 DIN 914	Наим. / ВС 4,2х32 DIN 7982
Артикул для заказа / 210067	Артикул для заказа / 204174	Артикул для заказа / 204128	Артикул для заказа / 204011
Штифт (нагель) 5х13,5	Винт установочный с наконечником М5х13	Винт установочный М5х5	Винт самонарез. с потайной головкой с крест. шлицем
			
Наим. / ВС 4,2х25 DIN 7981	Наим. / ВС 3,5х19 DIN 7981	Наим. / ВС 3,5х19 DIN 7982	Наим. / ВС 3,5х16 DIN 7981
Артикул для заказа / 204200	Артикул для заказа / 204198	Артикул для заказа / 204199	Артикул для заказа / 204207
Винт самонарез. с полукруглой головкой с крест. шлицем	Винт самонарез. с потайной головкой с крест. шлицем	Винт самонарез. с потайной головкой с крест. шлицем	Винт самонарез. с потайной головкой с крест. шлицем
			
Наим. / ВС 3,5х16 DIN 7982			
Артикул для заказа / 204208			
Винт самонарез. с потайной головкой с крест. шлицем			
			

УПЛОТНИТЕЛИ

Наименование / ТПУ-45.01	Наименование / ТПУ-004ММ	Наименование / ТПУ-1042
Артикул для заказа / 201154	Артикул для заказа / 201004	Артикул для заказа / 201131
Профиль резиновый для уплотнения заполнений, наружный	Профиль резиновый для уплотнения заполнений	Профиль резиновый для уплотнения заполнений
		

МАТЕРИАЛЫ

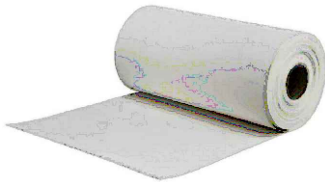
Артикул для заказа / 770121	Артикул для заказа / 716332	Артикул для заказа / 716333	Наименование / Клей EPDM
Теплоизоляционная керамическая бумага (ТКБ)	Смесь противопожарная	Герметик для установки противопожарного заполнения	Клей для уплотнителей из EPDM и приклеивания к ал. профилям
			

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65


Стандартные узлы и обработки профилей приведены в архитектурном каталоге ТАТПРОФ "ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, витражи".

Огнестойкой смесью заполняют все камеры профиля. Время отверждения 16 часов.


Полости между торцами заполнений и профилями створки, по всему периметру, заполняют специальным противопожарным герметиком, что значительно улучшает огнестойкие свойства и стабильность противопожарных конструкций.

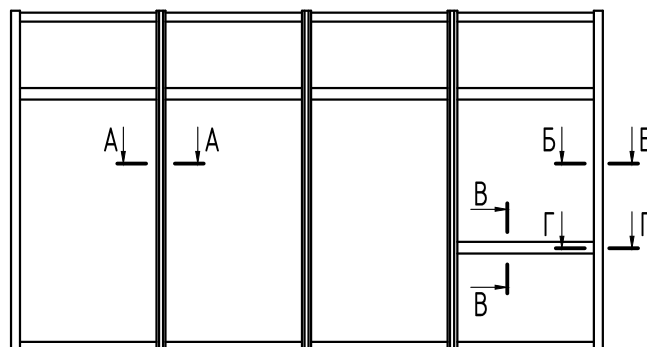

A-A

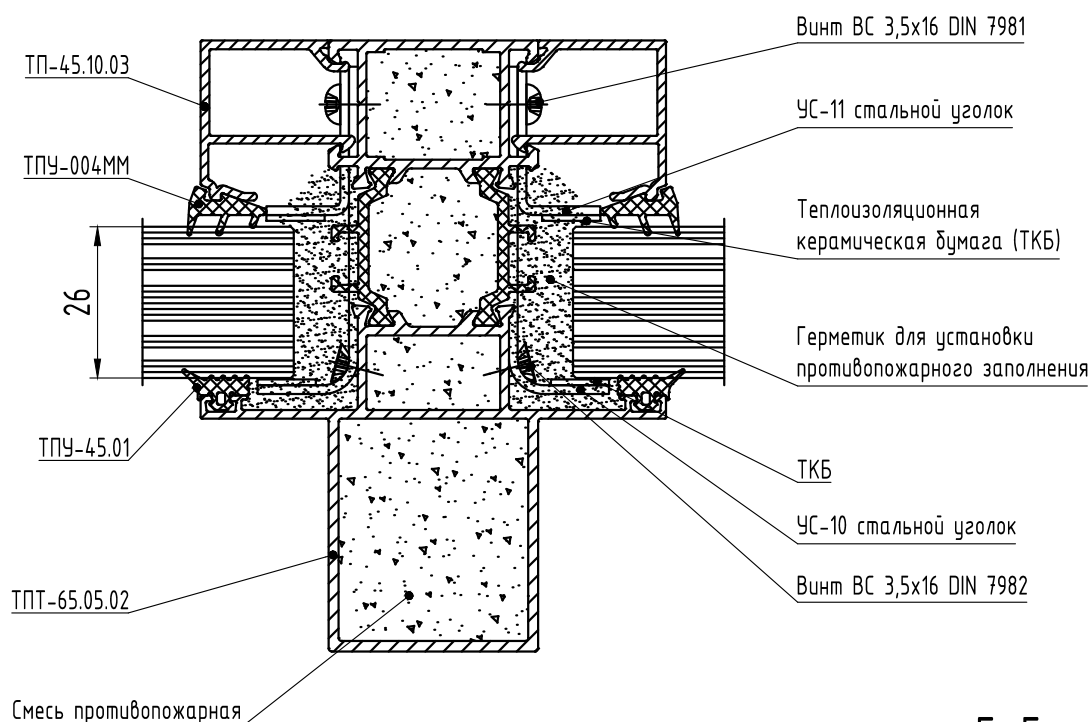


Б-Б

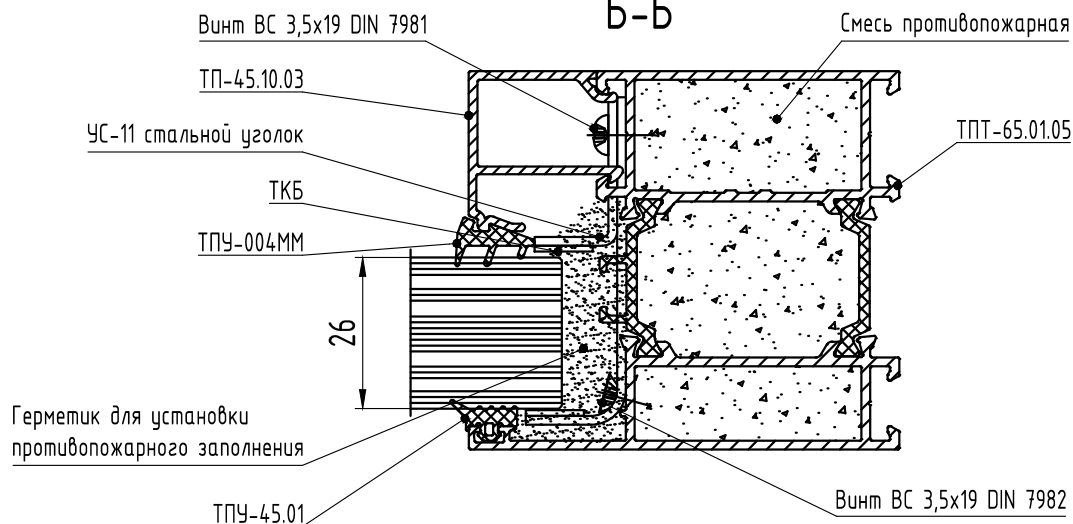


Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

В-В (вариант 1)

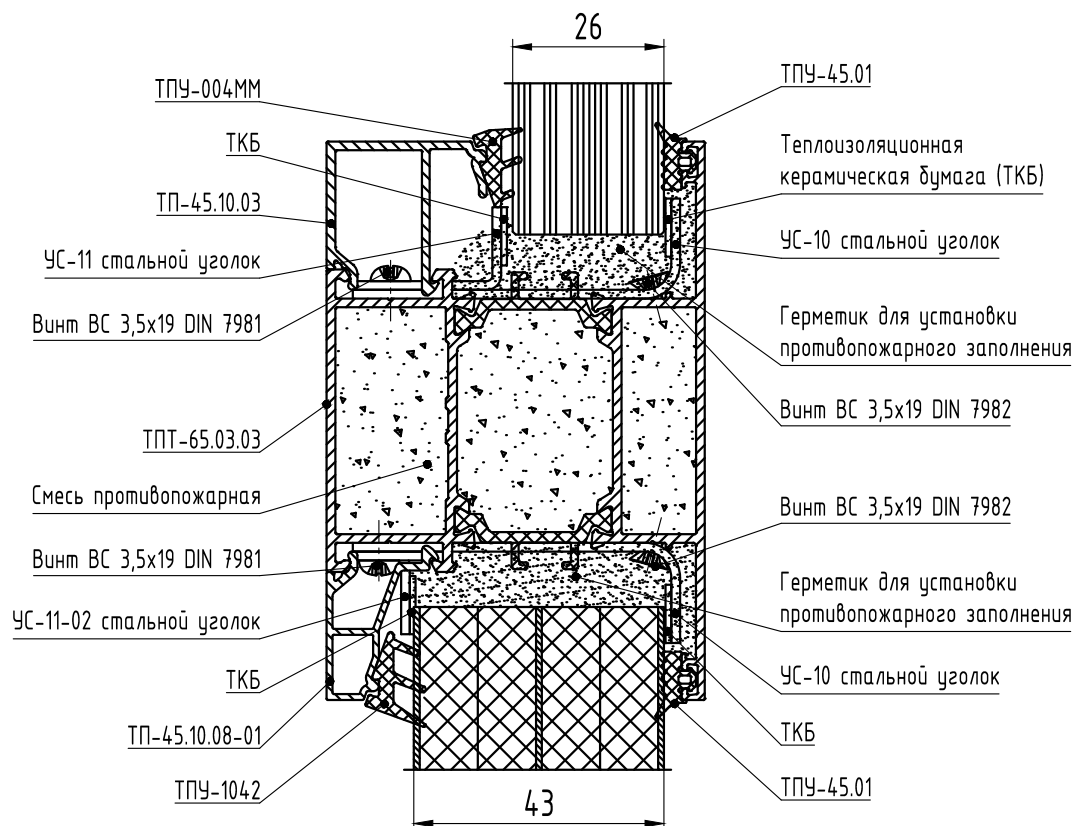


В-В (вариант 2)

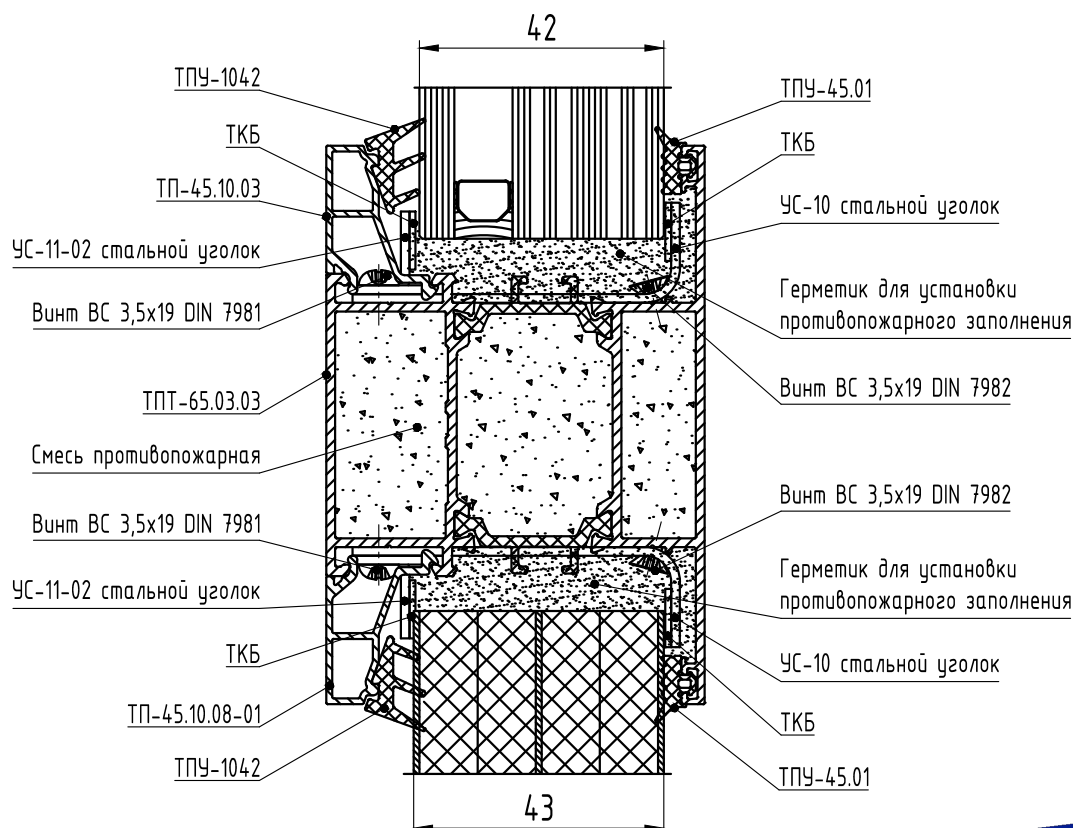


Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

Для повышения огнеупорности полость в закладных деталях ТПТ-65.08.02, ТПТ-66112 (после крепления к стойке) заполняют специальным противопожарным герметиком арт. 716333.

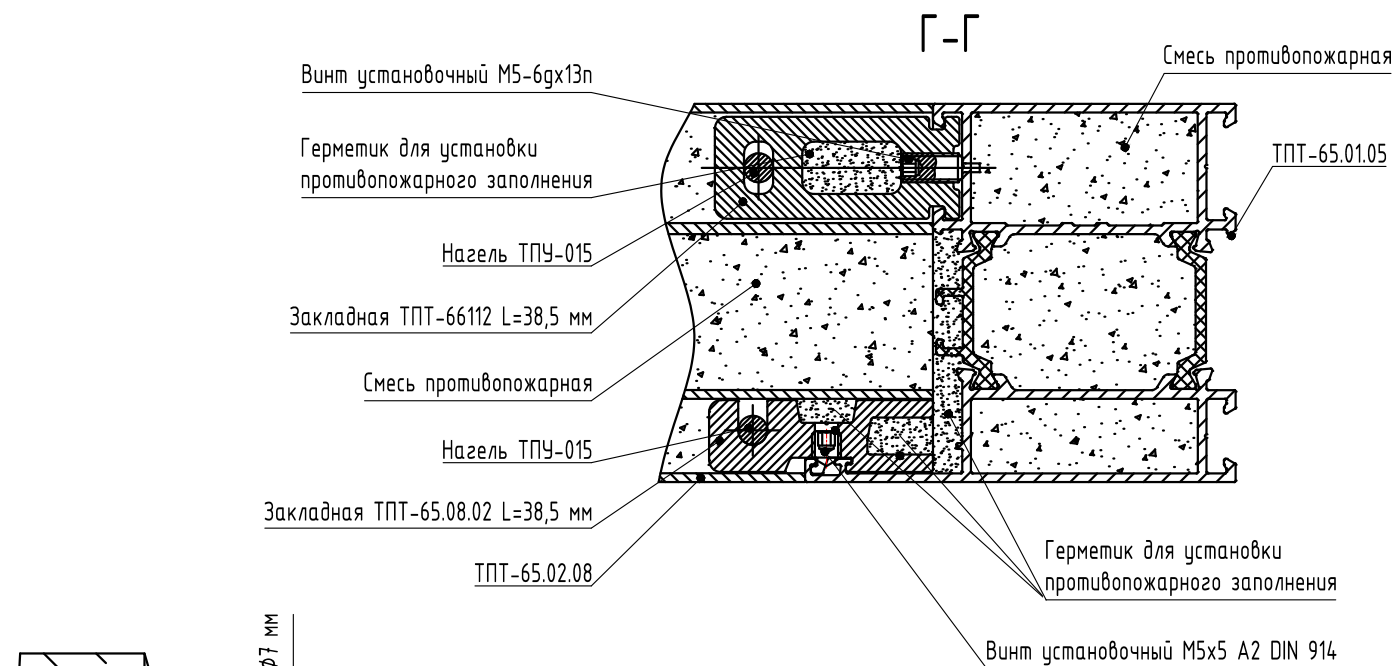


УЗЕЛ БОКОВОГО ПРИМЫКАНИЯ

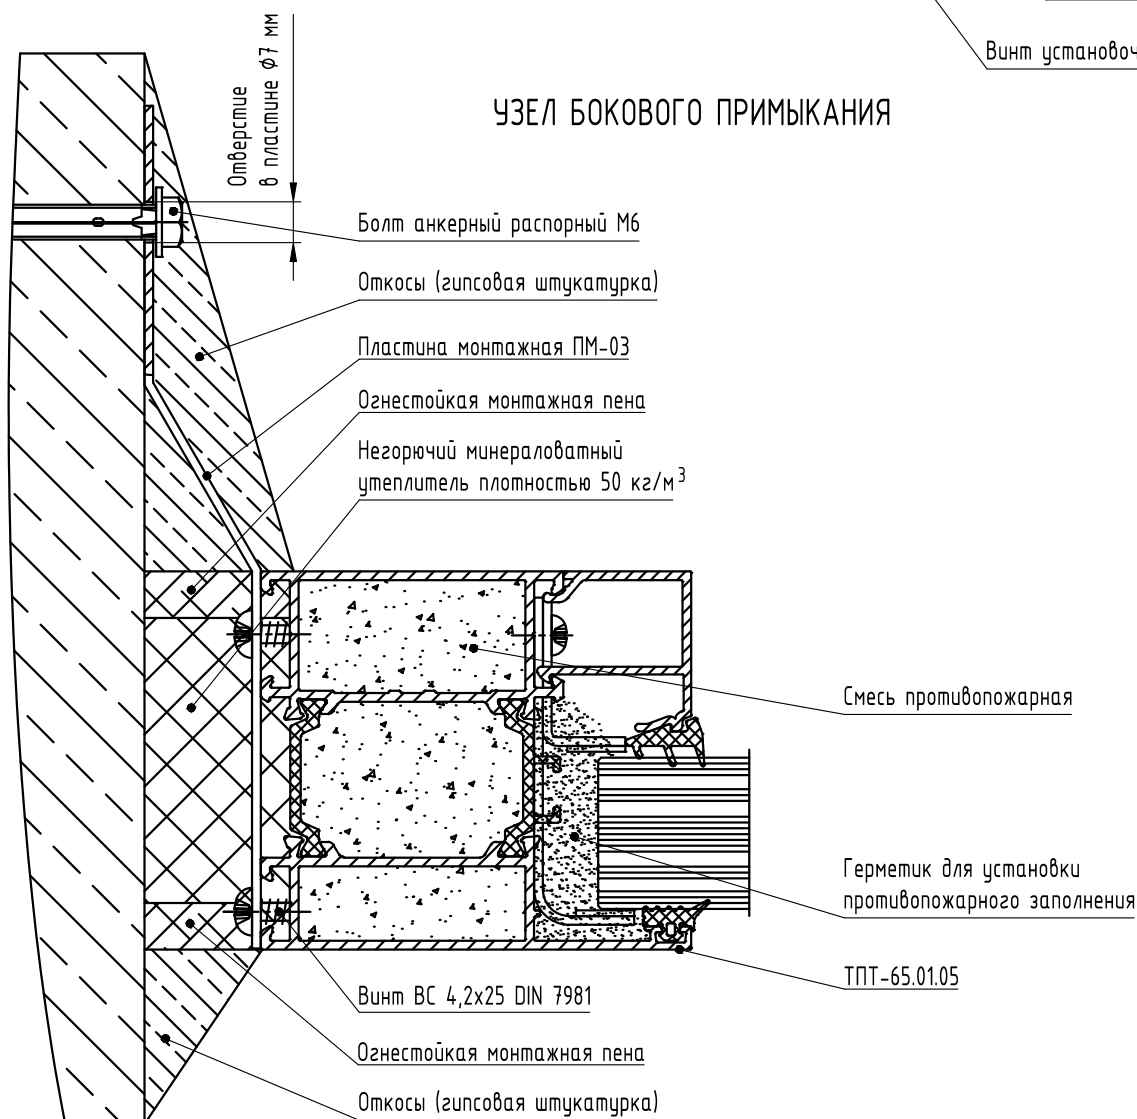

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ С НИЖНЕЙ ОПОРОЙ

Для повышения огнеупорности полость в закладной детали ТП-45.08.07 заполняют специальным противопожарным герметиком арт. 716333.

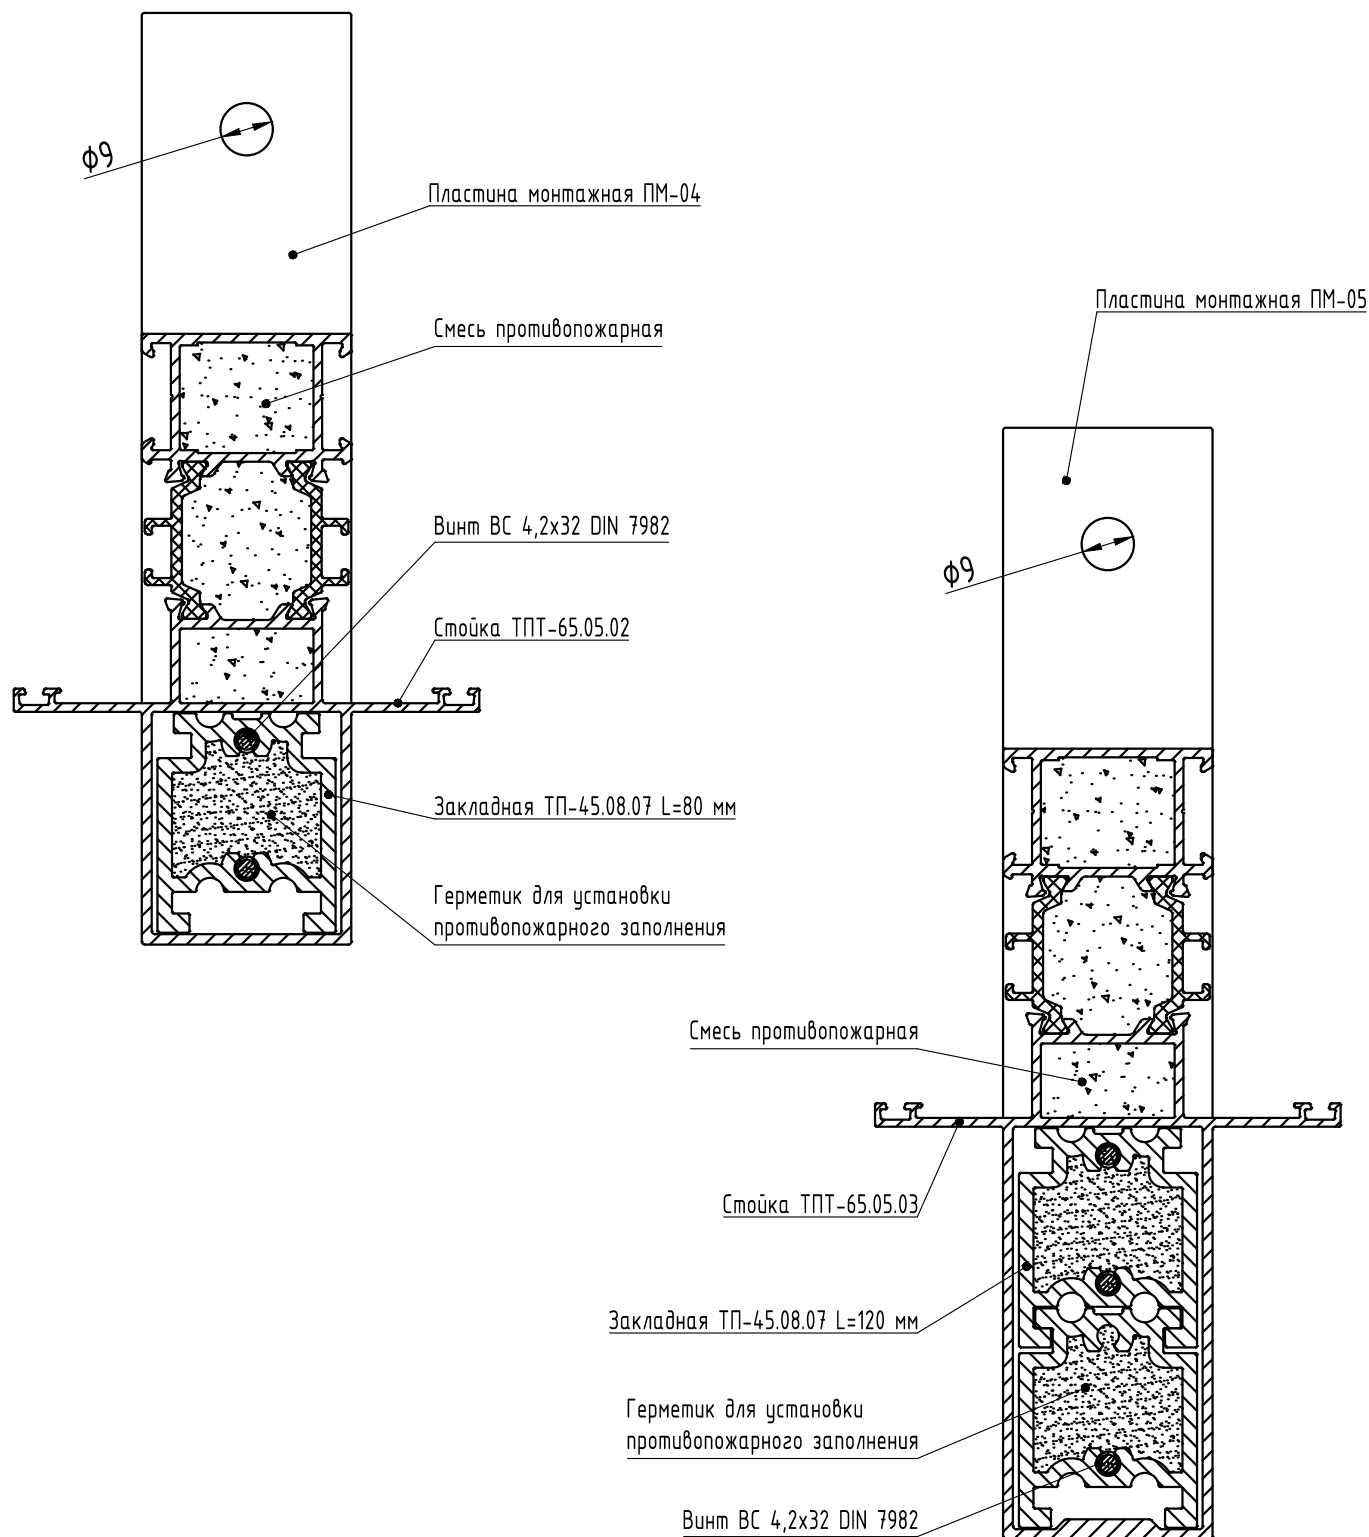

Для крепления к несущему основанию используют анкерный элемент $\phi 8$ мм.

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65



В противопожарных конструкциях используются дополнительные стальные фиксаторы, чтобы предотвратить разрушение конструкции при пожаре. Стальные уголки УС-10, УС-11, УС-11-02 дополнительно фиксируют заполнения в конструкции и препятствуют их выпадению при пожаре.

Теплоизоляционная керамическая дюза (ТКБ) используется для уплотнения зазоров между заполнением и стальными уголками и защиты светопрозрачного заполнения от разрушения при контакте со стальными уголками. Проклеивается на стальные уголки УС-10, УС-11 размером 60x12 мм, на УС-11-02 размером 34x12 мм.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕТОПРОЗРАЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

Вариант 1

Стекло многослойное
огнестойкое EIW60

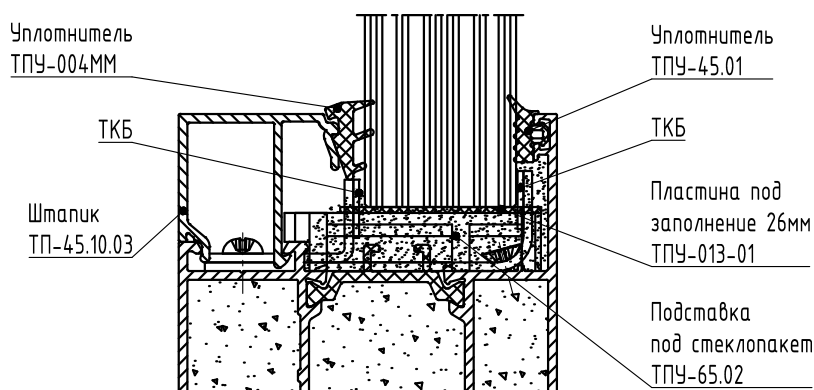



Уголки стальные

УС-11 УС-10



Вариант 2

Противопожарный
стеклопакет EIW60

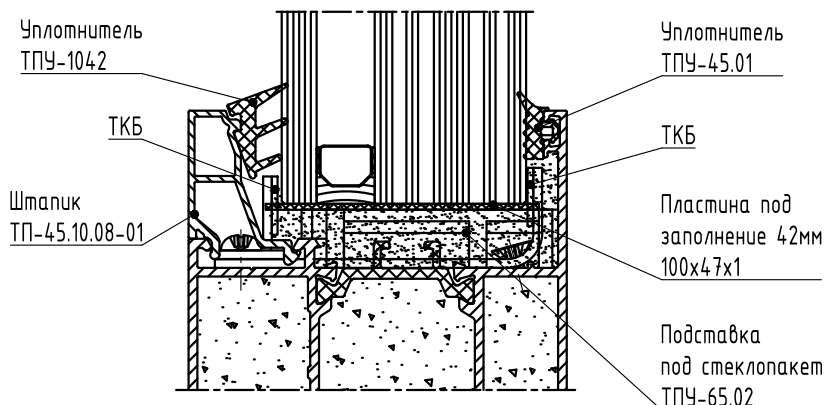

Уголки стальные

УС-11-02 УС-10





Применение специального огнестойкого герметика позволяет использовать в конструкции стандартные подкладки под заполнение ТПУ-65.02.


Количество и толщина пластин ТПУ-012, 100x47 подбирается при установке.

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65


ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

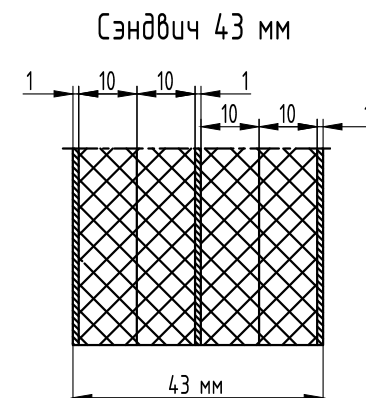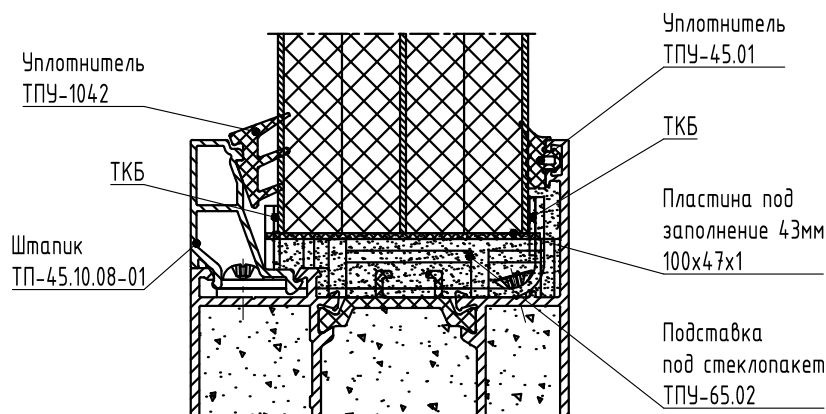

Вставки

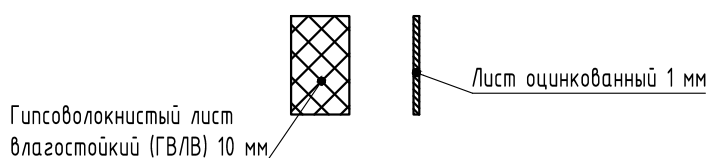


Уголки стальные

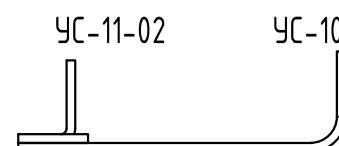

Примечание: количество и толщина пластин 100x47 подбирается при установке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ

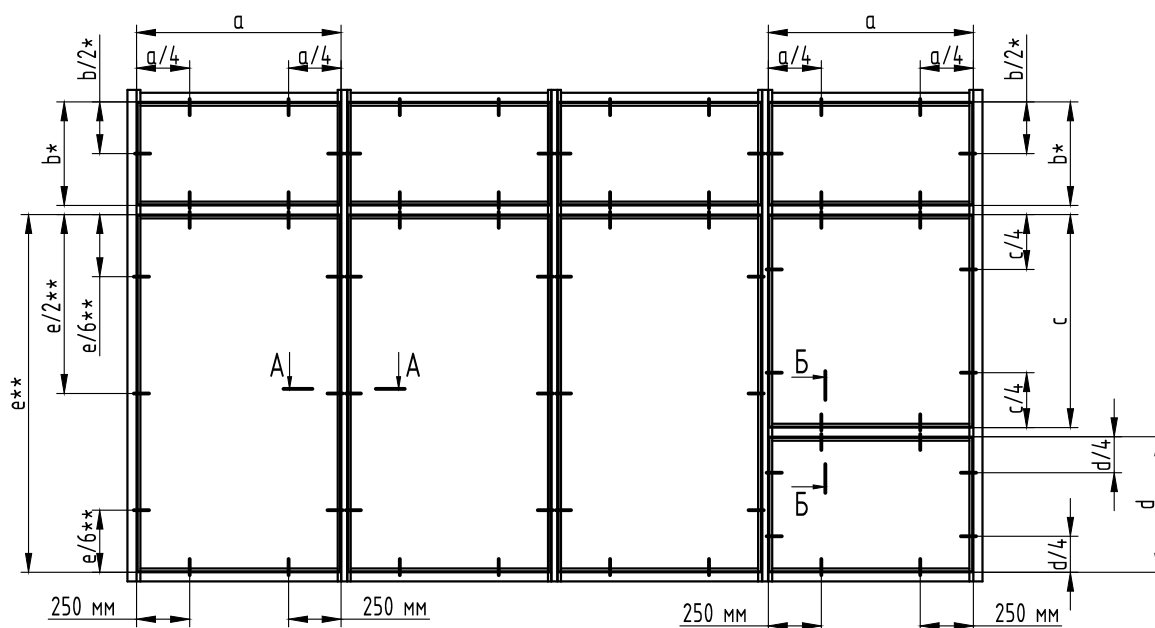



Примечание:

- * При высоте (ширине) заполнения менее 600 мм количество стальных уголков на сторону - 1 шт;
- ** При высоте (ширине) заполнения более 1500 мм количество стальных уголков на сторону - 3 шт;
- Стандартное количество стальных уголков на сторону при высоте (ширине) заполнения от 600 мм до 1500 мм - 2 шт.

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65


СХЕМА УСТАНОВКИ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ

Стальные уголки УС-10 устанавливаются равномерно, по 2 штуки (при высоте заполнения более 1500 мм по 3 штуки) на сторону. Уголки УС-11, УС-11-02 крепятся после установки заполнения.

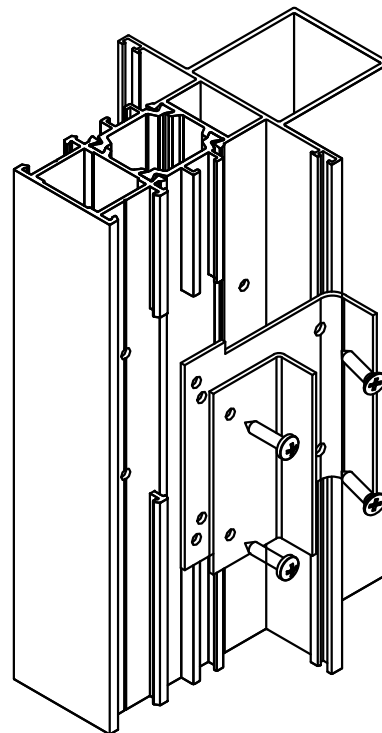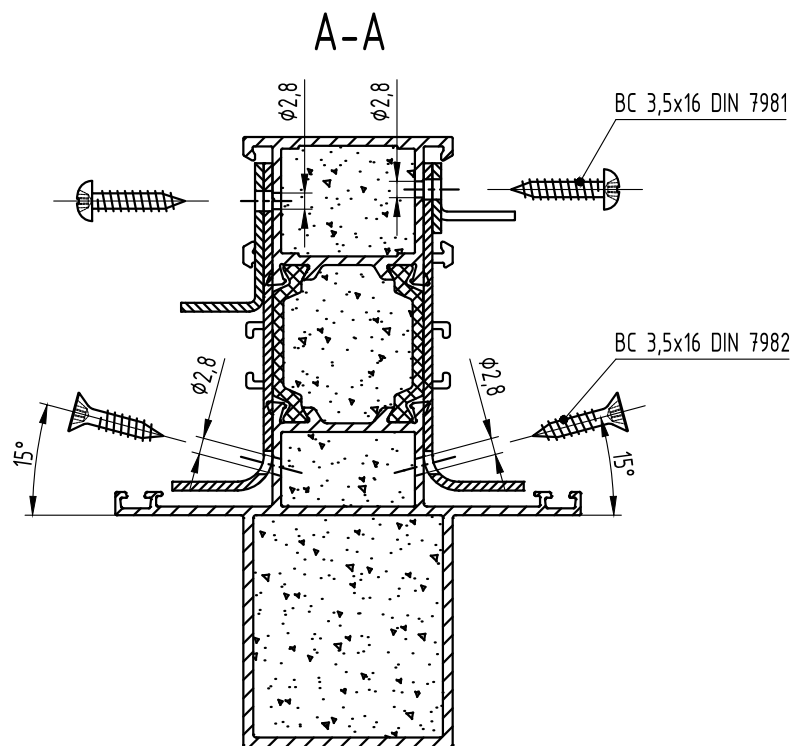


Обработка стойки ТПТ-65.05.02
под установку стальных уголков

УС-10 и УС-11

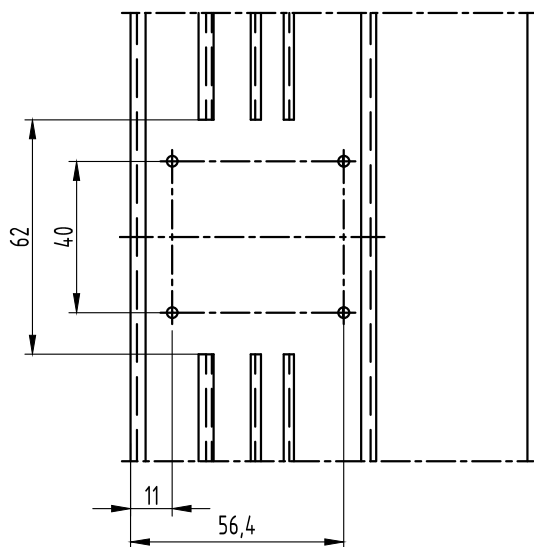



УС-10 и УС-11-02

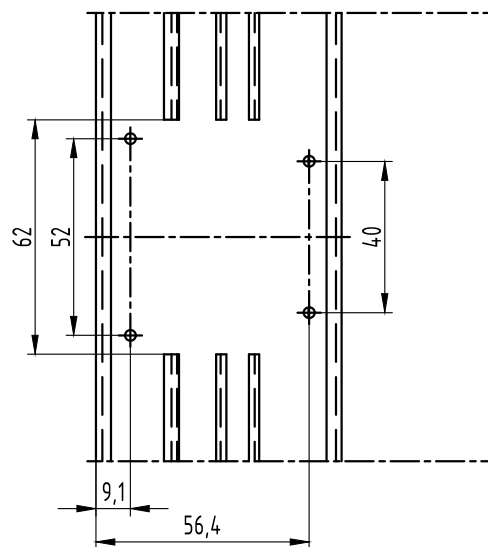



Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

СХЕМА УСТАНОВКИ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ

Стальные уголки УС-10 устанавливаются равномерно, по 2 штуки на сторону. Уголки УС-11, УС-11-02 крепятся после установки заполнения.

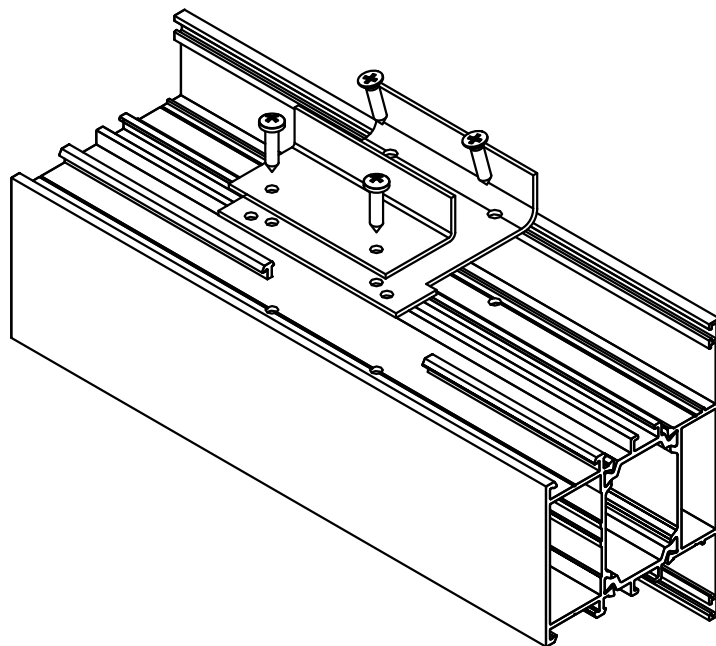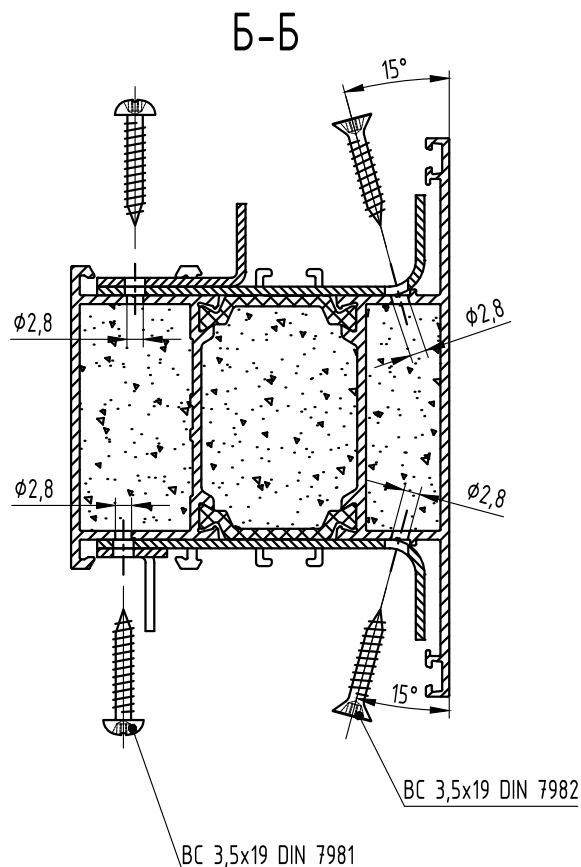


Обработка импоста ТПТ-65.03.03
под установку стальных уголков

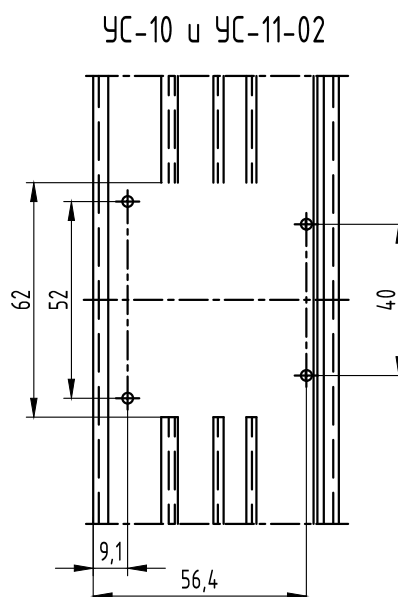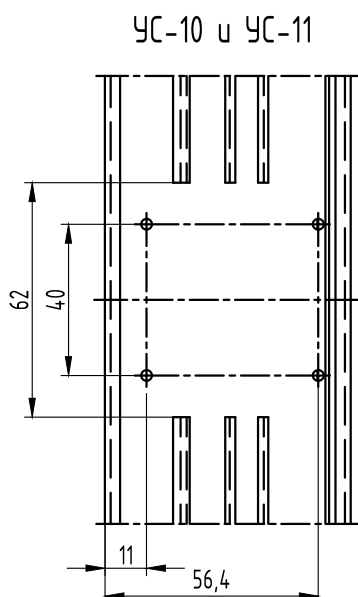


Противопожарные перегородки серии ТПТ-65


ОБРАБОТКА ШТАПИКА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ

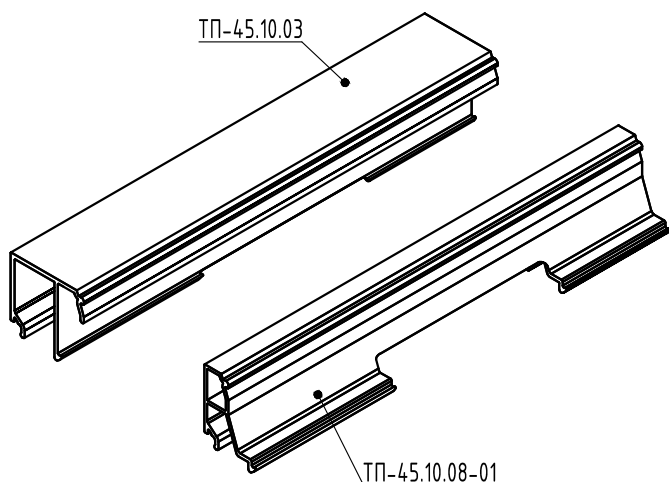

Обработка штапика ТП-45.10.03

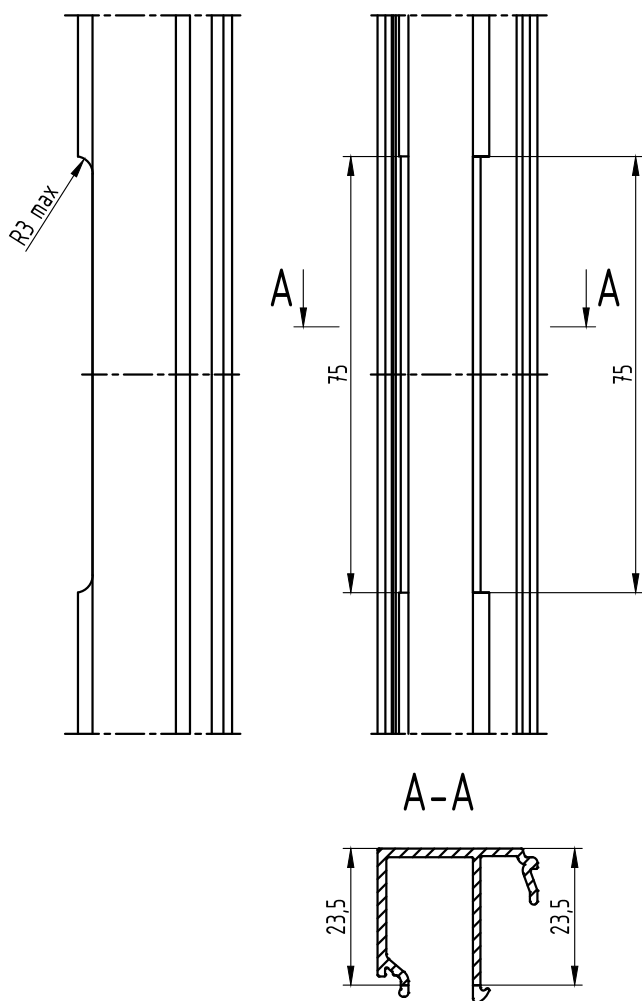


Обработка штапика ТП-45.10.08-01


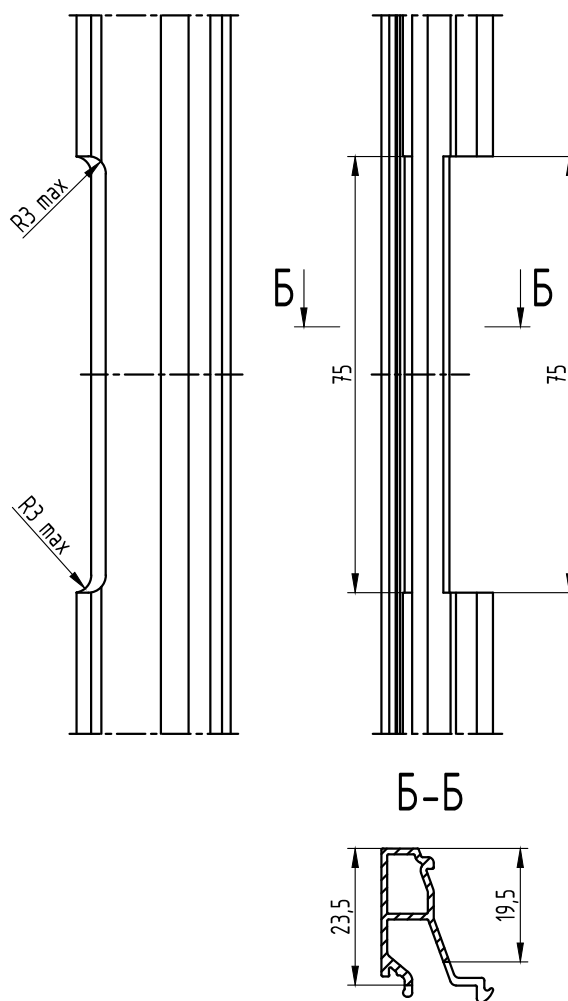


Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

ПЕРЕГОРОДКА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ТИПА ППС-Р СЕРИИ ТПТ-65

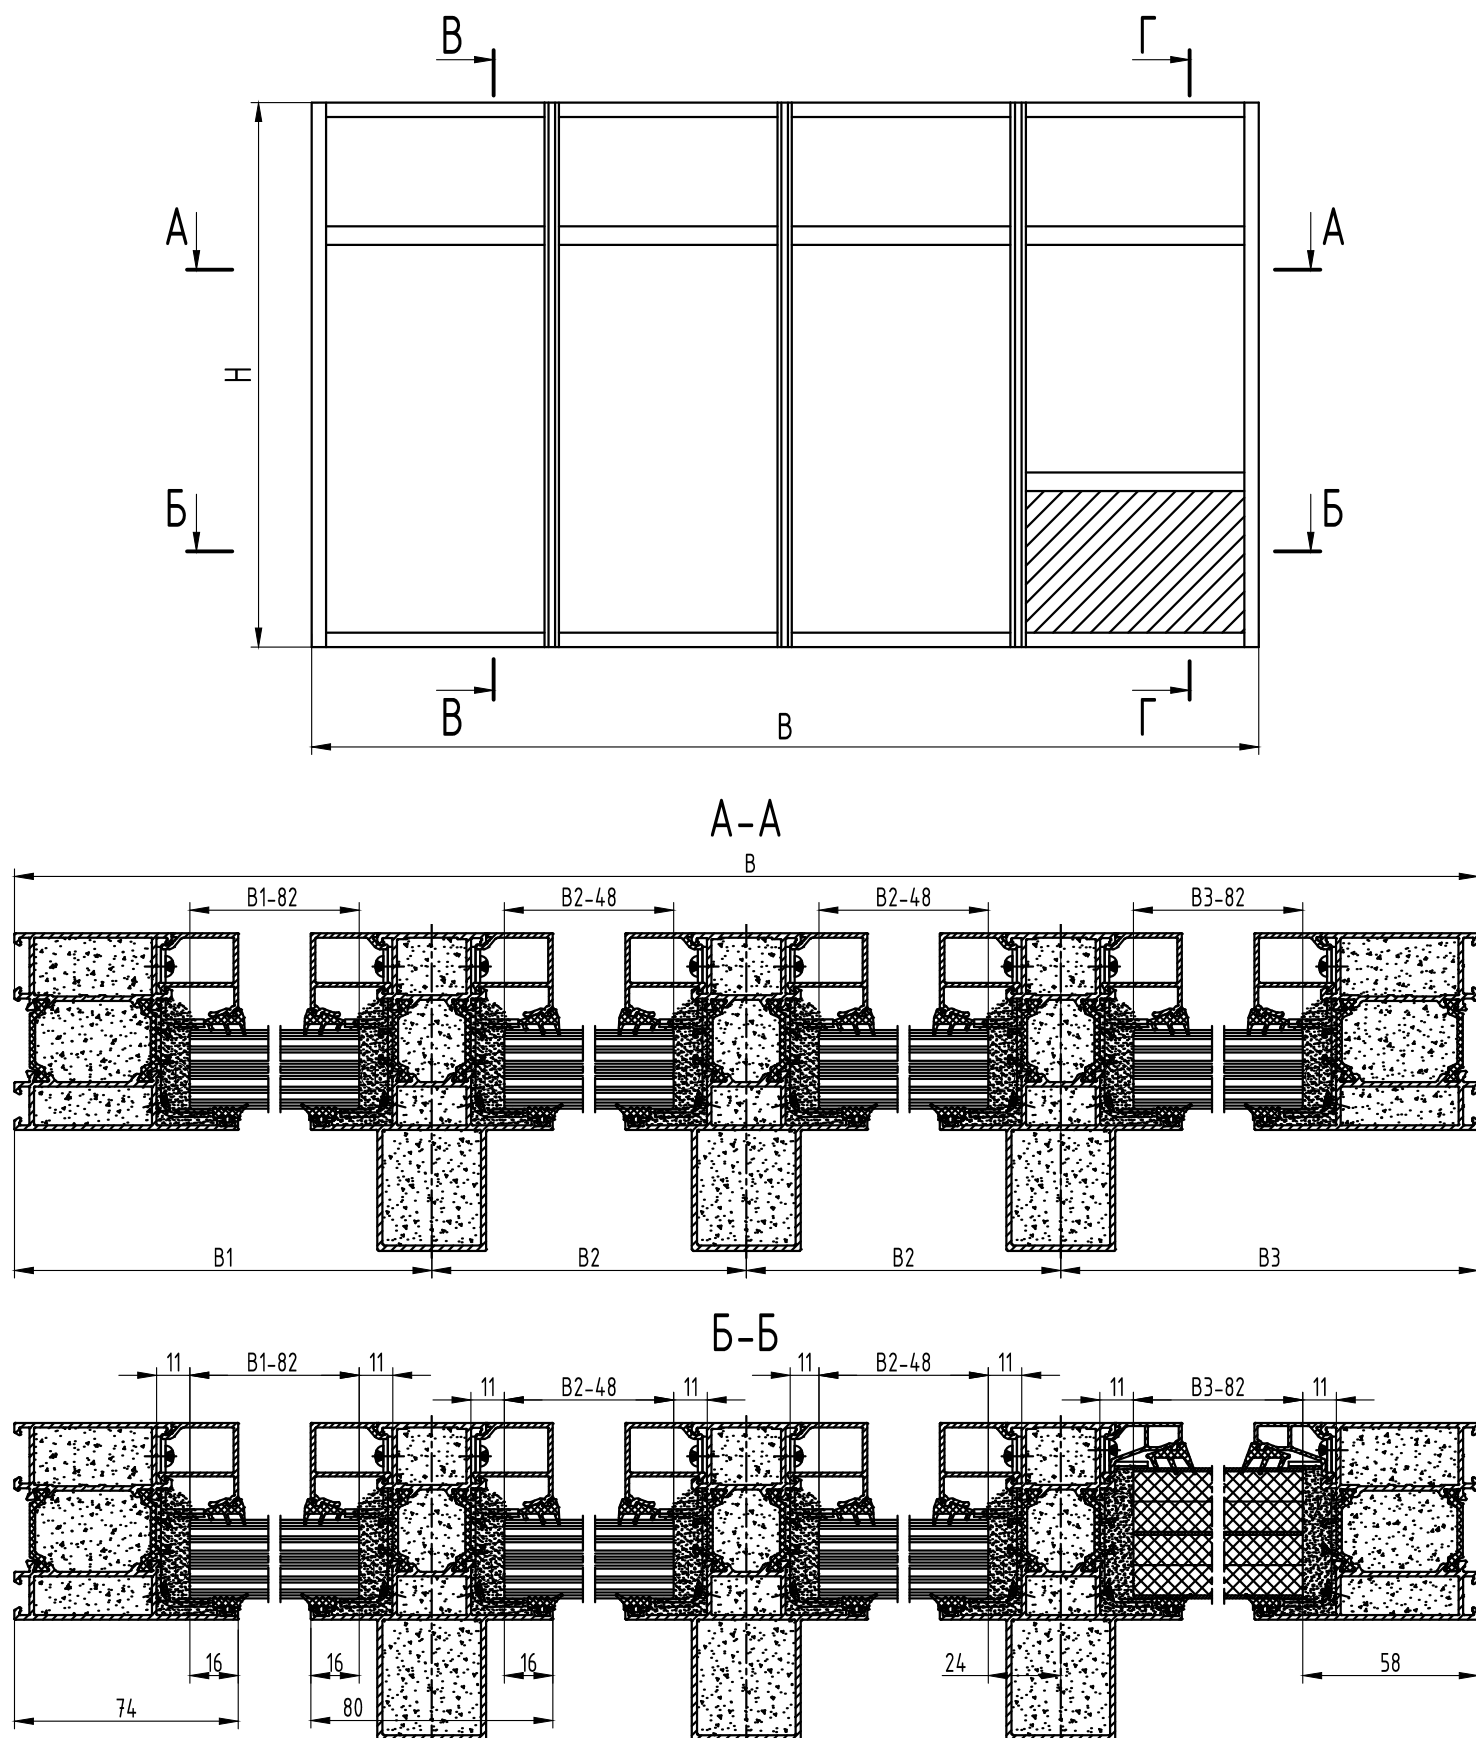





Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

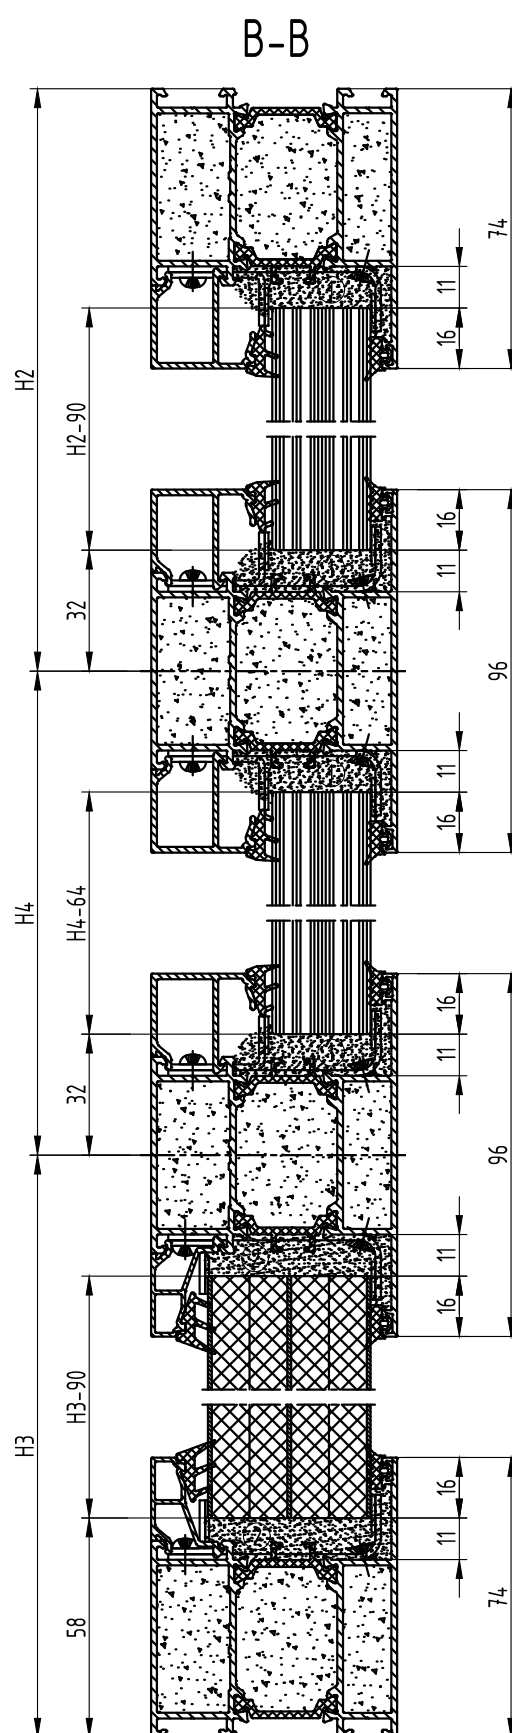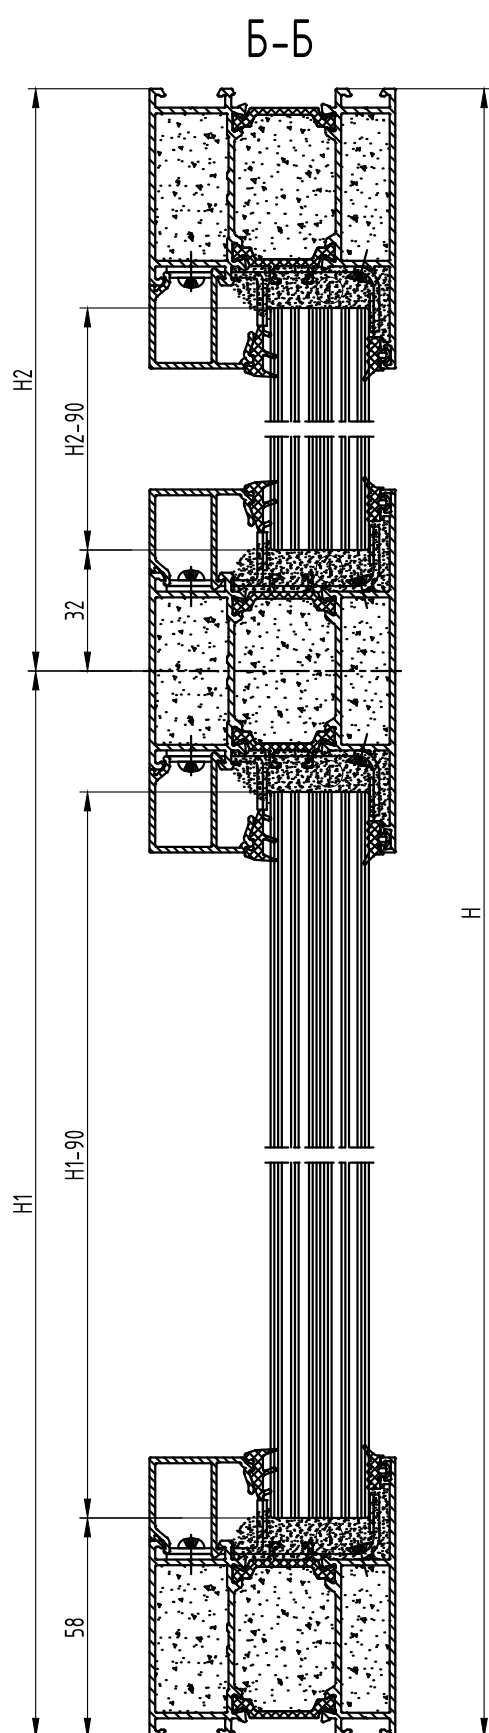

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

СПЕЦИФИКАЦИЯ (пример)

Профиль:

Профиль алюминиевый	Наименование	Вид	Размер	Кол-во, шт	Расход противопож. смеси на 1 п.м.
	ТПТ-65.01.05		H	2	1,7 кг
	ТПТ-65.05.02		H	3	2,0 кг
	ТПТ-65.01.05		B1-70	2	1,7 кг
	ТПТ-65.01.05		B2-36	4	1,7 кг
	ТПТ-65.01.05		B3-70	2	1,7 кг
	ТПТ-65.03.03		B1-70	1	1,7 кг
	ТПТ-65.03.03		B2-36	2	1,7 кг
	ТПТ-65.03.03		B3-70	2	1,7 кг
	ТП-45.10.03		H1-122	6	-
	ТП-45.10.03		H2-122	8	-
	ТП-45.10.03		H4-96	2	-
	ТП-45.10.03		B1-70	4	-
	ТП-45.10.03		B2-36	8	-
	ТП-45.10.03		B3-70	4	-
	ТП-45.10.08-01		H3-70	2	-
	ТП-45.10.08-01		B3-70	2	-

Комплектующие алюминиевые:

Примечание	Наименование	Размер	Кол-во, шт
Закладная для соед. стойки с нижней/верхней опорой	ТП-45.08.07	L=80 мм**	6
Закладная для Т-соединения	ТПТ-65.08.02	L=38,5 мм	26
Закладная для Т-соединения	ТПТ-66112	L=38,5 мм	26
Быстрофиксирующий соединитель для Т-соед.	ЗД-4565-01	-	18
Быстрофиксирующий соединитель для Т-соед.	ЗД-4565-02	-	18

** Для крепления стойки ТПТ-65.05.03 применяются две закладные детали ТП-45.08.07 L=120 мм

Раскрой заполнений

Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
H1-90	B1-82	1
H2-90	B1-82	1
H1-90	B2-48	2
H2-90	B2-48	2
H3-90	B3-82	1
H4-64	B3-82	1
H2-90	B3-82	1

Уплотнители:

Наименование	Размер, мм
ТПУ-45.01	8H+4B1+8B2+4B3-1552
ТПУ-004ММ	6H1-8H2+2H4+4B1+8B2+4B3-2684
ТПУ-1042	2H3+2B3-376

* Длина резинового уплотнителя берется с 3% запасом для учета возможной последующей усадки.

Комплектующие стальные:

Примечание	Наименование	Кол-во, шт
Уголок стальной	УС-10	70
Уголок стальной	УС-11	62
Уголок стальной	УС-11-02	8
Пластина монтажная	ПМ-03	10
Пластина монтажная	ПМ-04	6

Комплектующие пластмассовые:

Примечание	Наименование	Кол-во, шт
Подставка под стеклопакет	ТПУ-65.02	18
Пластина под заполнение	ТПУ-012-01	16***
Пластина под заполнение	100x47x1	2***

*** Количество и толщина пластин подбирается при установке

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

СПЕЦИФИКАЦИЯ (пример)

Материалы:

Наименование	Кол-во
Смесь противопожарная	(по применяемому профилю)
Герметик для установки противопожарного заполнения	(по виду заполнения)
Теплоизоляционная керамическая бумага	0,3 п.м.
Клей EPDM	-
Клей двухкомпонентный для алюминиевых конструкций 892.130.010	-
Растворитель 892.130.030	-

Крепеж:

Наименование	Кол-во, шт	Примечание
Нагель ТПУ-015 (5х13,5)	104	Т-соединение
Винт установочный с наконечником М5х13	52	Т-соединение
Винт установочный М5х5 А2 DIN 914	26	Т-соединение
Винт ВС 4,2х32 DIN 7982	12	Крепление монтажных пластин ПМ-04
Винт ВС 4,2х25 DIN 7981	20	Крепление монтажных пластин ПМ-03
Винт ВС 3,5х19 DIN 7981	68	Крепление стальных уголков УС-11, УС-11-02
Винт ВС 3,5х19 DIN 7982	68	Крепление стальных уголков УС-10
Винт ВС 3,5х16 DIN 7981	72	Крепление стальных уголков УС-11, УС-11-02
Винт ВС 3,5х16 DIN 7982	72	Крепление стальных уголков УС-10

Расход противопожарного герметика для установки заполнений:

№ п/п	Участок для заполнения герметиком	Расход (по периметру заполнения)
1	Область ① (между торцами светопрозрачного заполнения толщиной 26 мм и створкой, по всему периметру)	0,75 кг / 1 п.м.
2	Область ② (между торцами непрозрачного заполнения толщиной 43 мм и створкой, по всему периметру)	0,8 кг / 1 п.м.
3	Угловая закладная ТПТ-66.112 L=38,5 мм	0,01 кг / 1 шт
4	Угловая закладная ТПТ-65.08.02 L=38,5 мм	0,007 кг / 1 шт
5	Угловая закладная ТП-45.08.07 L=80 мм	0,062 кг / 1 шт

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАСХОДУ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СМЕСИ И ГЕРМЕТИКА
ДЛЯ СЕРИИ ТПТ-65 "ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И ПЕРЕГОРОДКИ"

Расход противопожарной смеси:

№ п/п	Наименование профиля	Расход противопожарной смеси на 1 п.м. профиля
1	ТПТ-65.01.05, ТПТ-65.02.01, ТПТ-65.02.03, ТПТ-65.02.05, ТПТ-65.02.06, ТПТ-65.02.08, ТПТ-65.03.03	1,7 кг
2	ТПТ-65.02.10	3,6 кг
3	ТПТ-65.05.02	2,0 кг
4	ТПТ-65.05.03	2,8 кг
5	ТПТ-65.06.01	0,3 кг

Расход противопожарного герметика для установки заполнений:

№ п/п	Толщина противопожарного заполнения	Расход противопожарного герметика на 1 п.м. (считается по периметру заполнения)
1	26 мм	0,75 кг
2	30 мм	0,75 кг
3	42 мм	0,8 кг
4	43 мм	0,8 кг

Расход противопожарного герметика для закладных деталей:



№ п/п	Наименование закладных деталей	Расход противопожарного герметика на 1 шт.
1	ТП-45.08.05 L=30,5 мм	0,13 кг
2	ТП-45.08.05 L=6,5 мм	0,028 кг
3	ТП-45.08.07 L=80 мм	0,062 кг
4	ТП-45.08.07 L=120 мм	0,093 кг
5	ТПТ-65.08.01 L=38,5 мм	0 кг
6	ТПТ-65.08.02 L=38,5 мм	0,007 кг
7	ТП-66112 L=38,5 мм	0,01 кг

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65


ИСПОЛНЕНИЕ В ВИТРАЖ

Рекомендации по уплотнению притворов при встраивании двери в витраж

А-А (вариант 1)

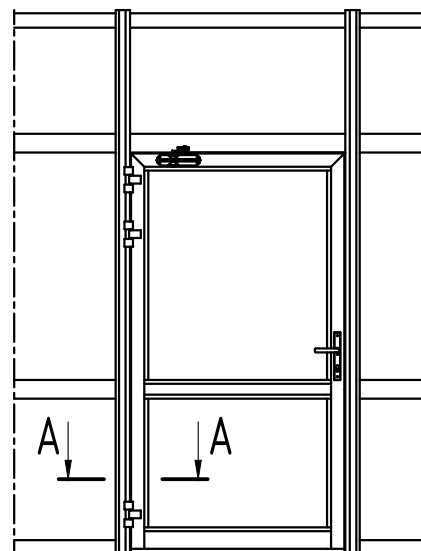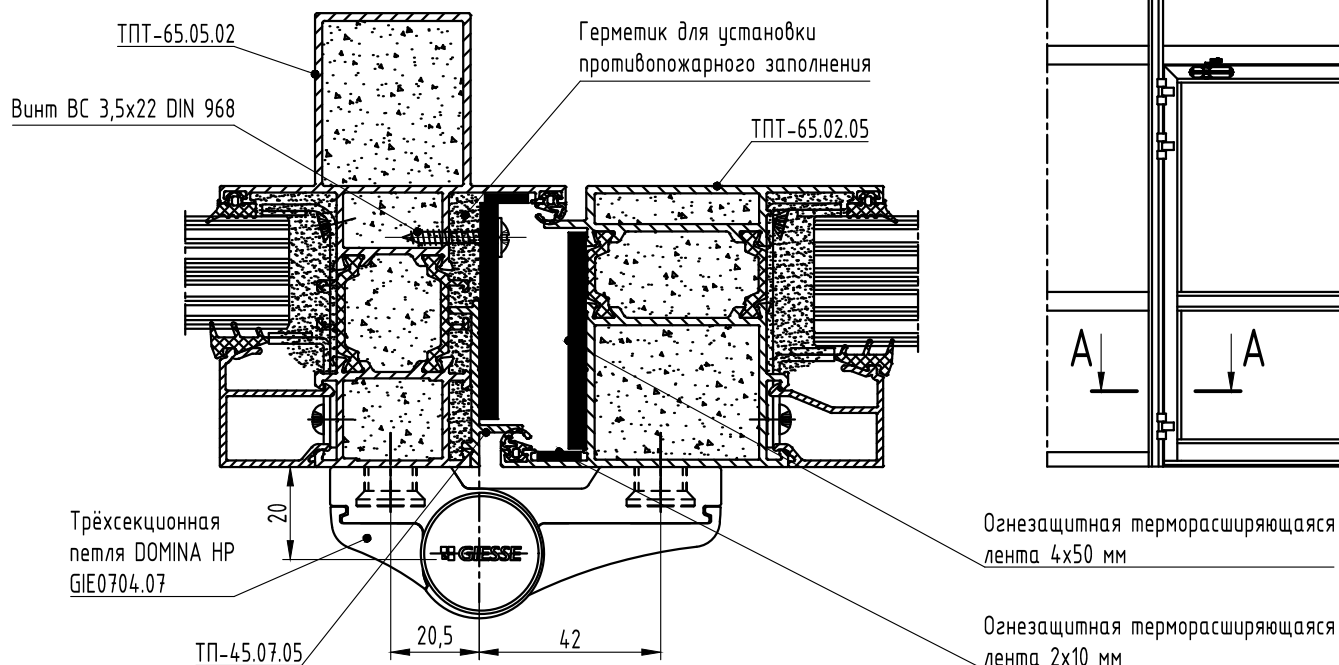

А-А (вариант 2)

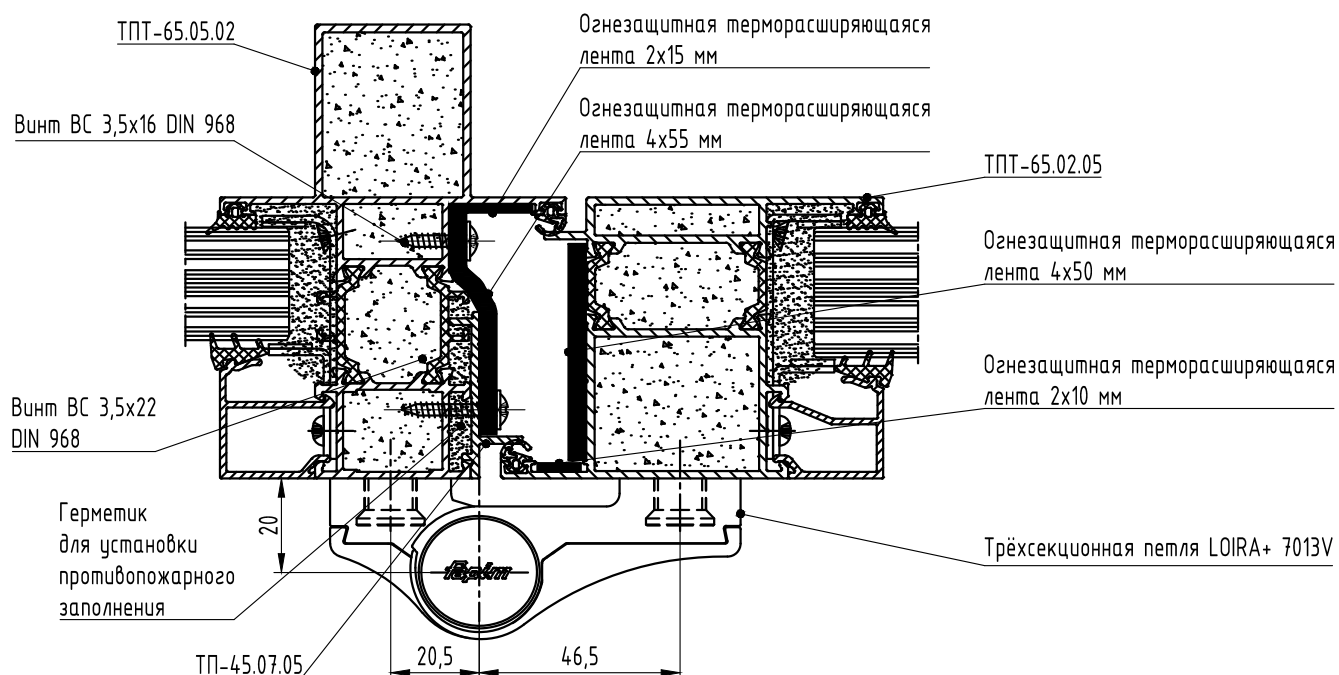


Огнезащитную терморасширяющуюся ленту 4x50 мм, 4x55 мм необходимо дополнительно крепить самонарезающими винтами с прессшайбой с шагом не более 1,5 м.

Примечание: данные решения носят рекомендательный характер, испытания не проводились.

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

УГЛОВОЙ ПЕРЕХОД

Рекомендации по уплотнению зазоров в угловых переходах

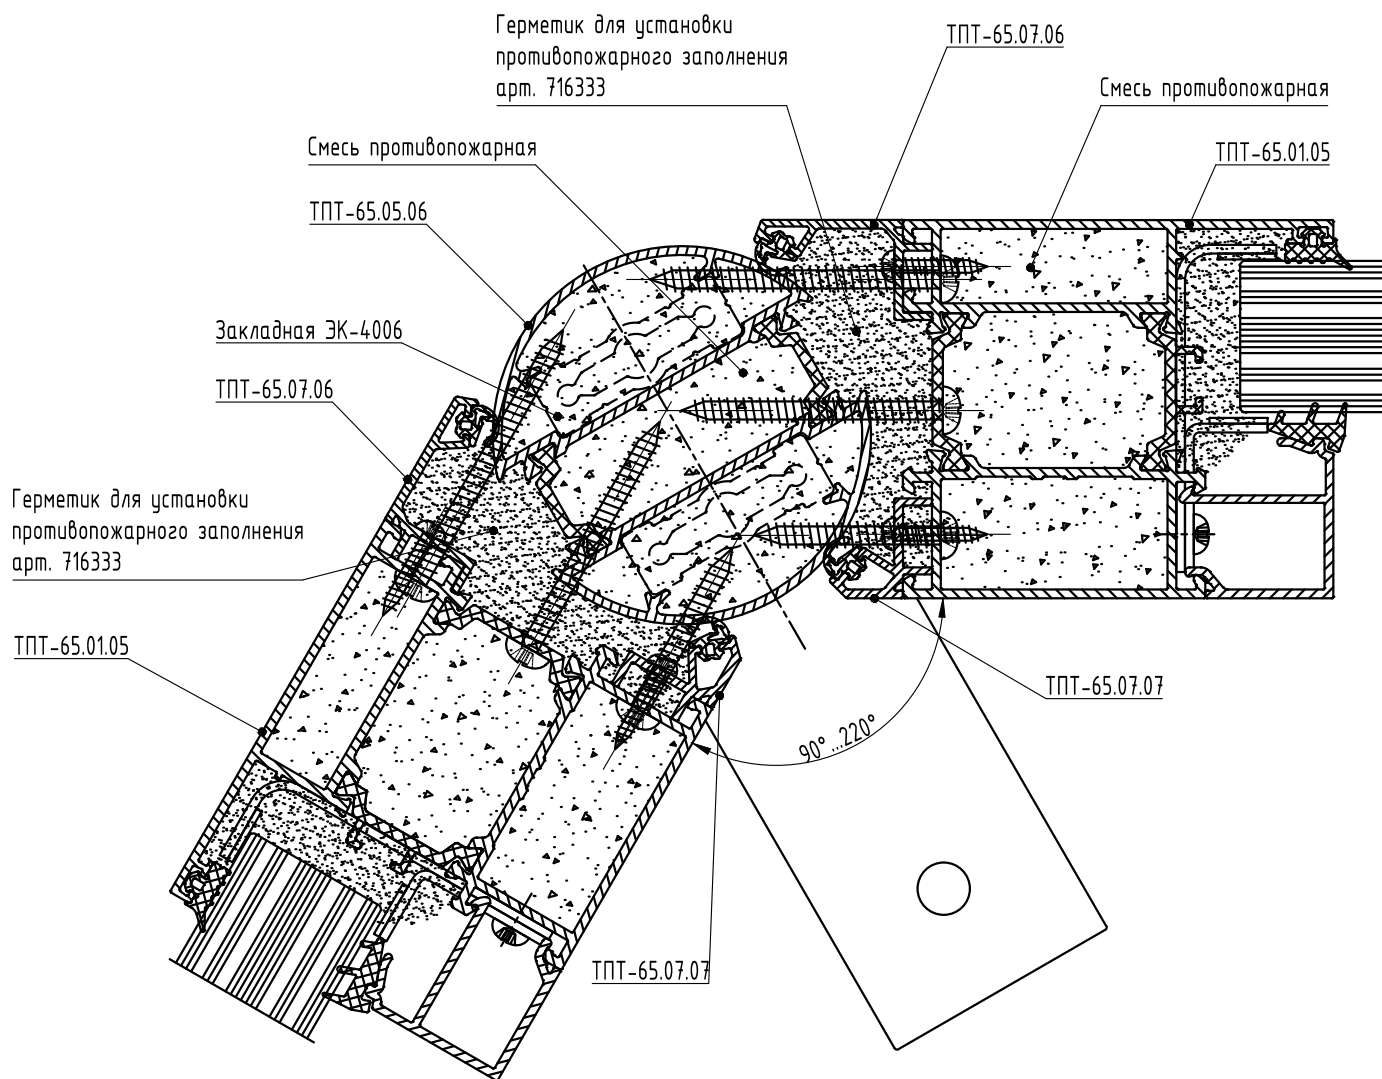

Примечание: узловое решение носит рекомендательный характер, испытания не проводились.

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

Результаты огневых испытаний

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU. М704.04ЮА60
www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.H.01872** **033018**
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(полное наименование или наименование юридического лица)
Акционерное общество "ТАТПРОФ" (АО "ТАТПРОФ"),
Адрес: 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Профсоюзная, дом 53,
ОГРН: 1021602012574, Телефон: 88552778580, Факс: 88552778580.
Электронная почта: 116@tatprof.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(полное наименование или наименование юридического лица)
Акционерное общество "ТАТПРОФ" (АО "ТАТПРОФ"),
Адрес: 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Профсоюзная,
дом 53, ОГРН: 1021602012574, Телефон: 88552778580, Факс: 88552778580.
Электронная почта: 116@tatprof.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(полное наименование или наименование юридического лица)
ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", 105066, РОССИЯ, город Москва, улица
Никитинская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, Телефон/факс:
84952801686, ОГРН: 1107154016166, Свидетельство об уполномочивании №
НСОПБ ЮА60.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(полное наименование или наименование юридического лица)
Перегородки противопожарные светопрозрачные типа ТПТ-Р серии ТПТ-65,
изготовленные из алюминия, профили системы "ТАТПРОФ" серии ТПТ-65 (ГОСТ
23233-2018), выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-42126070-2020. (См. Приложение - бланк №
006915). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(полное наименование или наименование юридического лица)
ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Состопорные
отражающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на
огнестойкость". См. Приложение - бланк № 006915

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
(полное наименование или наименование юридического лица)
Протокол сертификационных испытаний № 109-С-21 от 28.05.2021 г.
ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"
Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮА60.RU.ЭО.ПР.150 от
07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(полное наименование или наименование юридического лица)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК ОС 1.502930 от 20.06.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.09.2021 по 31.05.2026

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации: **Д.С. Подсвальный**
(подпись, фамилия)
Эксперт (эксперты): **Д.Н. Байгушкин**
(подпись, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU. М704.04ЮА60

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.H.01872** **006915**
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

Наименование, тип, марки, модели, наименование продукции, составные части изделия или комплексы	Наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительной конструкции
Перегородки противопожарные светопрозрачные типа ТПТ-Р серии ТПТ-65, изготовленные из алюминия, профили системы "ТАТПРОФ" серии ТПТ-65 (ГОСТ 23233-2018) со светопрозрачным заполнением более 25%, остекление - фрагмент со стеклом многослойным пожаростойким марки «РЕФРАГЛАСС ЕIW 60» (ТУ 5923-001-02543319-2016) номинальной толщиной 26 мм, в составе однокамерного стеклопакета (26 РЕФРАГЛАСС ЕIW 60-10-106) габаритными размерами по высоте 1052 мм и ширине 1218 мм, общей толщиной 42 мм, фрагмент со стеклом многослойным пожаростойким марки «РЕФРАГЛАСС ЕIW 60» (ТУ 5923-001-02543319-2016) номинальной толщиной 26 мм, габаритными размерами по высоте 2026 мм и ширине 1218 мм, два фрагмента со стеклом многослойным пожаростойким марки «РЕФРАГЛАСС ЕIW 60» (ТУ 5923-001-02543319-2016) номинальной толщиной 26 мм, габаритными размерами по высоте 578 мм и ширине 1218 мм, глухая часть - сэндвич-панель противопожарная многослойная, состоящая из четырех типовых листов влагостойких ГВЛБ толщиной 10 мм каждый, облицованных листами из оцинкованной стали толщиной 1 мм и одним листом из оцинкованной стали толщиной 1 мм по середине (ГОСТ 14918-20), габаритными размерами по высоте 910 мм и ширине 1218 мм, толщиной 43 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-42126070-2020	ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Состопорные отражающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость".	EIW60

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации: **Д.С. Подсвальный**
(подпись, фамилия)
Эксперт (эксперты): **Д.Н. Байгушкин**
(подпись, фамилия)

Проведены сертификационные испытания для определения пределов огнестойкости по параметрам Е (потеря целостности), I,W (потеря теплоизолирующей способности).

Получен сертификат соответствия - EIW 60

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.H.01872 бланк № 033018, приложение бланк № 006915

Срок действия сертификата соответствия с 01.09.2021 по 31.05.2026

Противопожарные перегородки серии ТПТ-65

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист 4	Исправлено наименование пластины под заполнение 26 мм.
Лист 8	Исправлено наименование импоста.
Лист 14	Скорректированы размеры под механическую обработку.
Лист 21	Изменены рекомендации по уплотнению зазоров в угловых переходах.
Лист 22	Переоформлен сертификат соответствия НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01812 (срок действия с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.) на НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01872 (срок действия с 01.09.2021 г. по 31.05.2026 г.).